



一般図


正面図
S=1:10

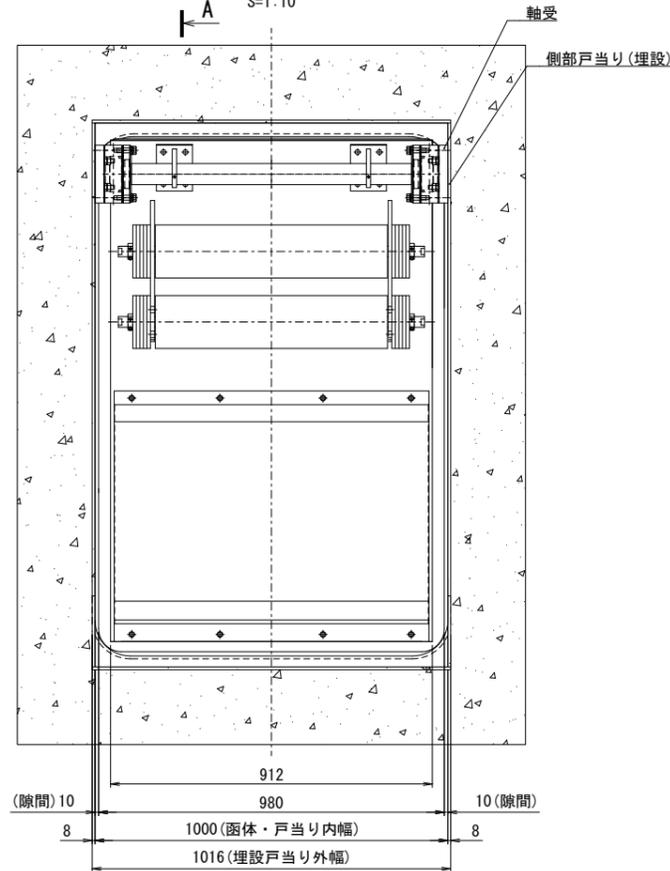


背面図
S=1:10

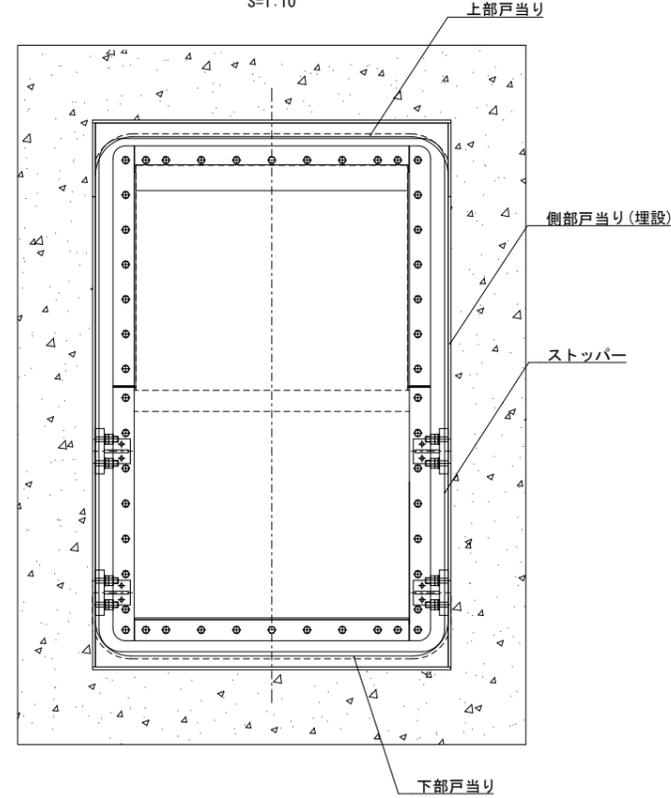

A-A(全閉時)
S=1:10
2000

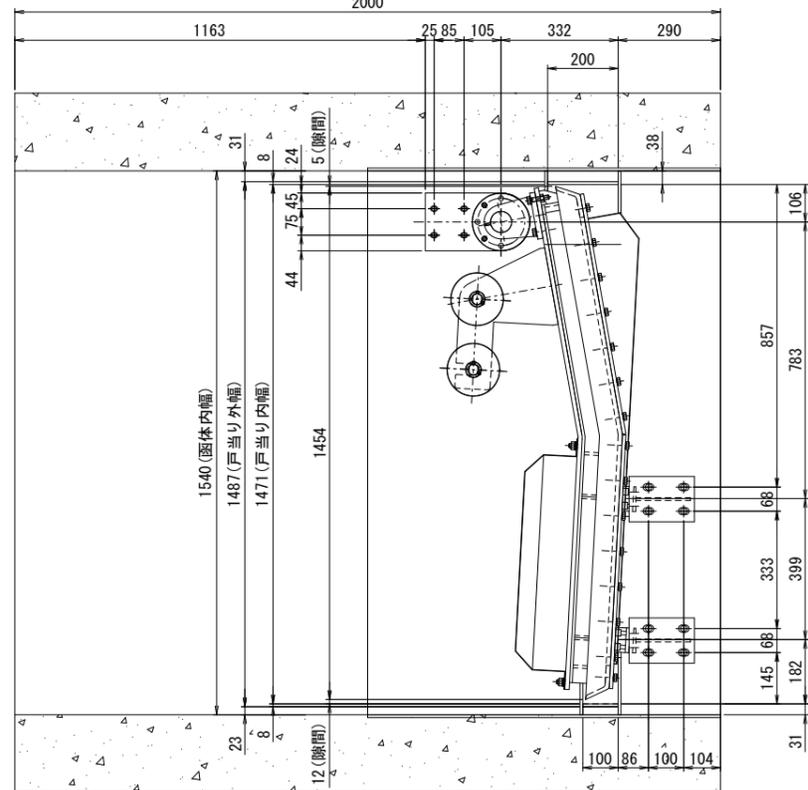

A-A(初期開度)
S=1:10

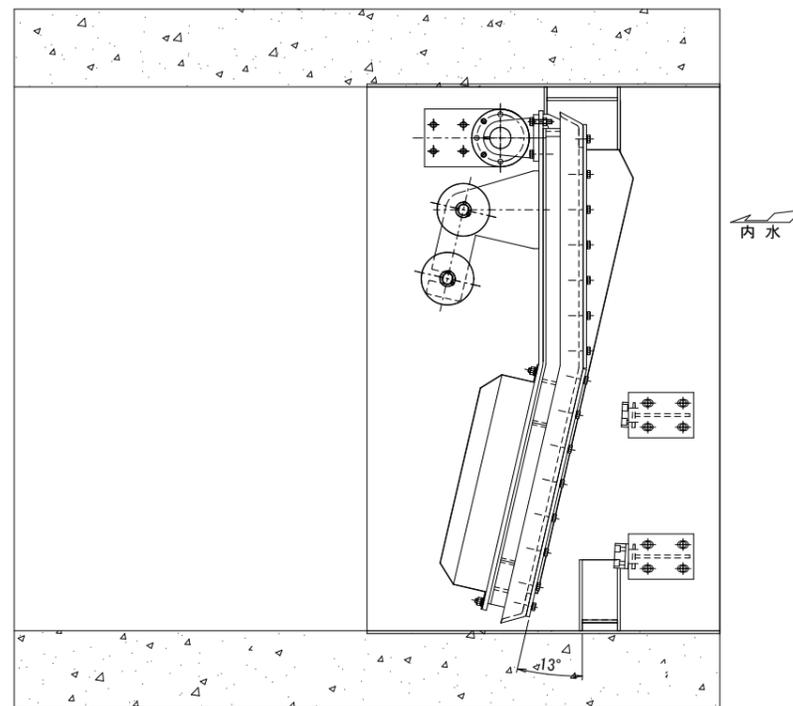

設計要目	
型式	ユニット式フラップゲート
門数	1門
純径間	1.000 m
有効高	1.471 m
設計水深	前面 7.000 m 後面 0.000 m
水密方式	4方ゴム水密
開閉方式	バランスウエイトによるバランス開閉
操作方式	内外水位差による自動開閉
適用基準書	水門・樋門ゲート設計要領(案) ダム・堰施設技術基準(案)

工事名		ユニット式フラップゲート			
図面名		一般図			
寄先		図面番号			
承認	審査	検図	設計	製図	角法
					第角法
					尺度
					日付
					図示
日新興業 株式会社 株式会社 中央コーポレーション					